




GTV-O – Temperaturgivare vägg med omställare

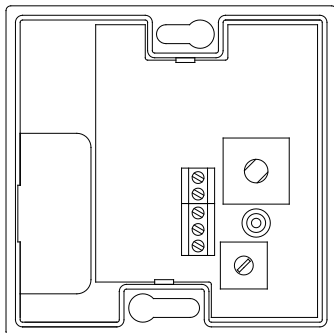

Bakstycke med kort.

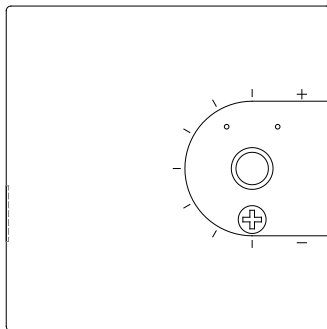

Lock monterat.

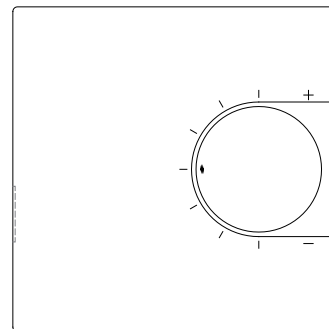


Färdigmonterat.

Placering

1. Det rekommenderas att montera boxen på vägg cirka 1600 mm över färdigt golv i temperaturneutralt läge. Boxen ska inte utsättas för direkt solljus, kallras etc.

Montage och inkoppling

2. För att komma åt elektronik, lyft av ratt och lock. Lock sitter fastskruvat under ratt.
3. GTV-O kan kopplas till kopplingsbox CBX, RCC eller LCC. Kabel kan dras på två olika sätt.
Alternativ 1: Dra kabel genom hål (A) på bakstycket.
Alternativ 2: Klipp upp förmarkerat hål (B och C) och dra kabel genom detta.

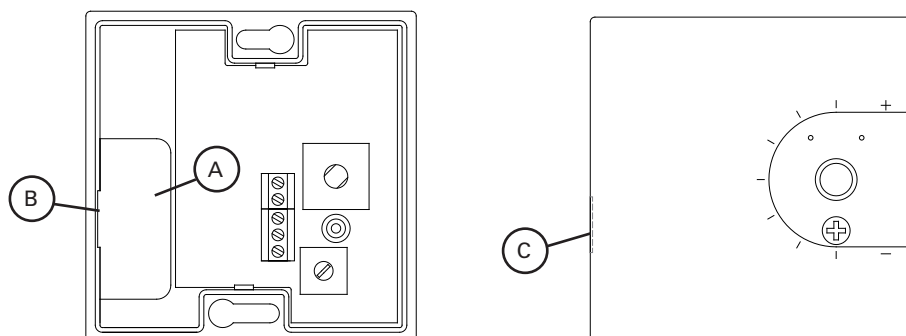


4. Skala kabel och koppla enligt kabelordning till nedan.

CBX = Kopplingsbox
RCC = Rumsklimatsregulator
LCC = Labklimatsregulator

CBX / RCC
LCC

Skärm
Blå BÖRV.
Vit TEMP.
Svart GND (G0)
Röd 24 VAC (G+)

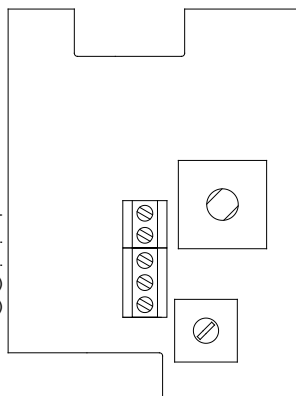

5. Montera boxen på plats. Glöm inte att skruva fast locket och tänk på att placera ratten så att markören på ratten hamnar till vänster, se bild "Färdigmonterat" ovan.