



GTVD – Temp- och luftkvalitetsgivare, Kanal

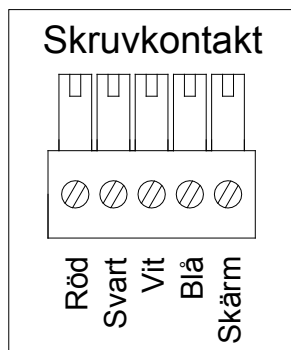

RCC = Rumsklimatsregulator
LCC = Labklimatsregulator
CBX = Kopplingsbox (TTD, TTC, TTF, VTD)

*) Inkoppling till CBX:

Utsignal GT kopplas normalt inte in. Aktiva tilluftsdon är utrustade med rumstemporgivare.

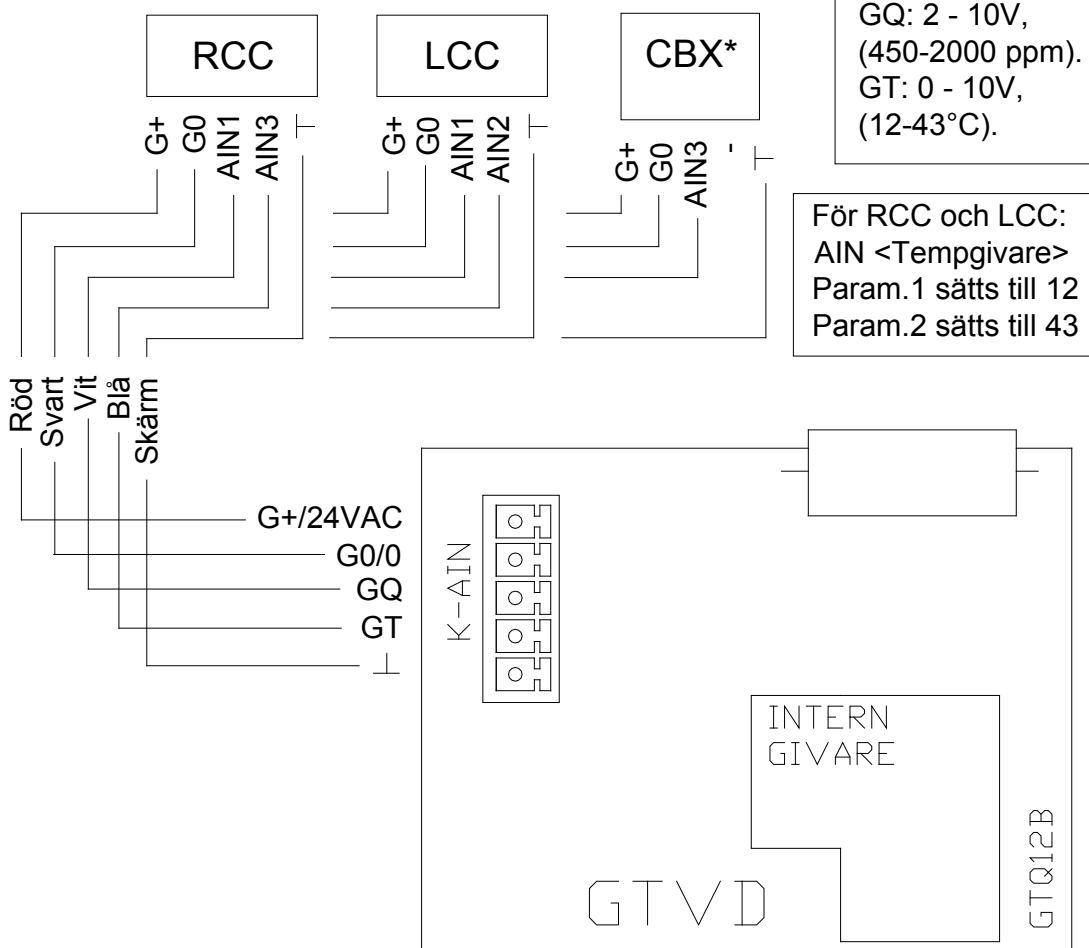

Observera: Skilj på G+(24V) och G0(0).

Gemensam G0(0) för G+/24VAC och signaler GQ och GT.