GTV-O – Temperaturgivare vägg med omställare

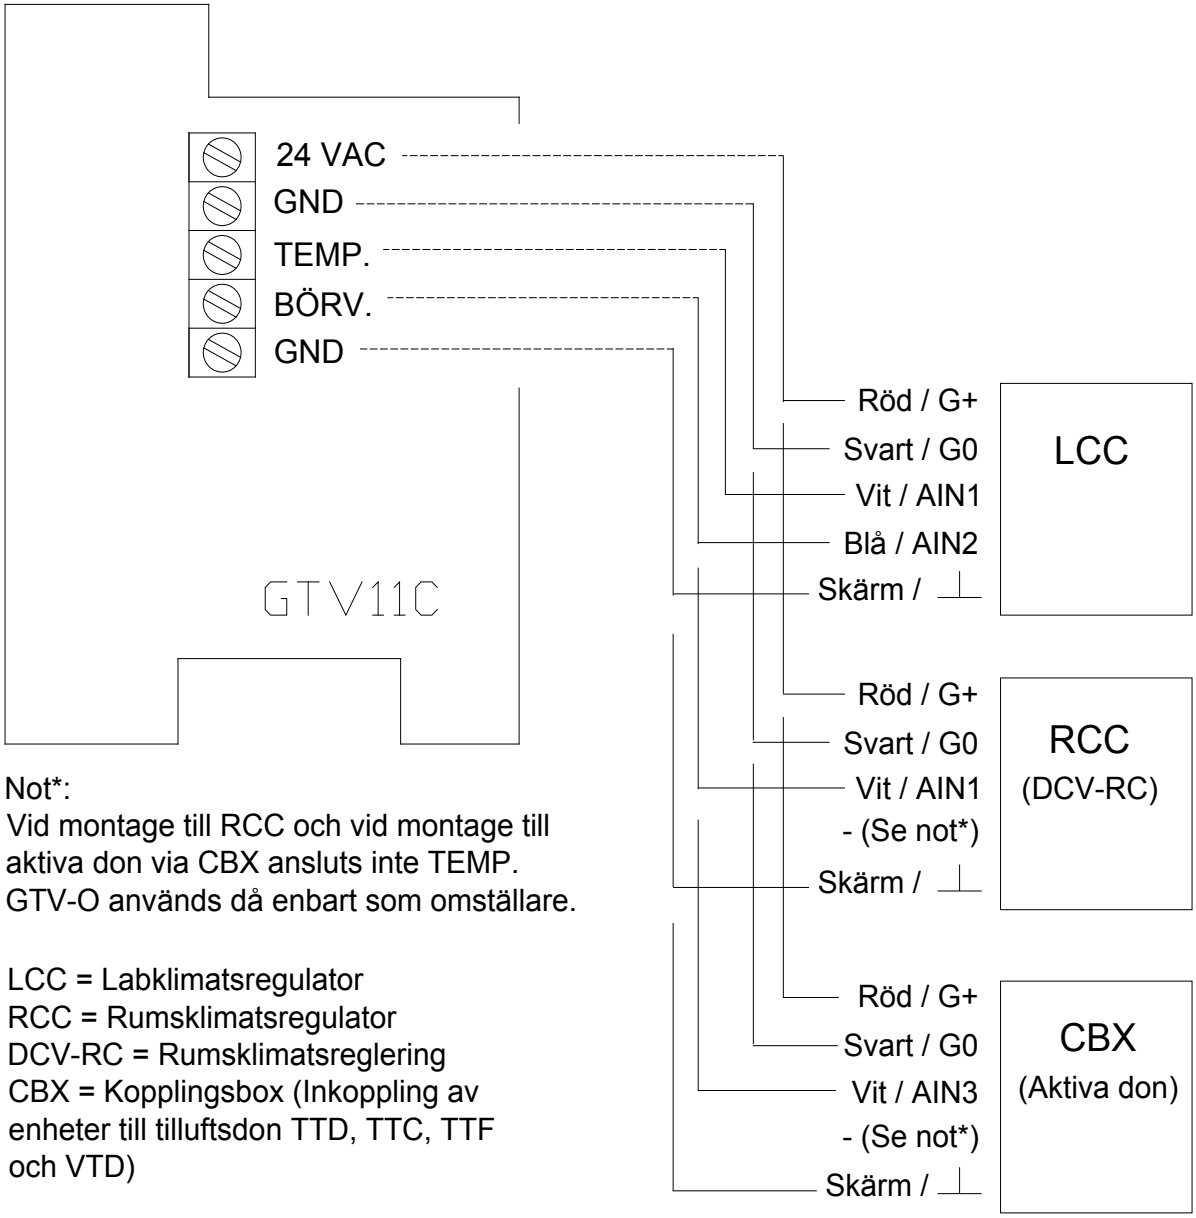

Not*:
Vid montage till RCC och vid montage till aktiva don via CBX ansluts inte TEMP. GTV-O används då enbart som omställare.

LCC = Labklimatsregulator
RCC = Rumsklimatsregulator
DCV-RC = Rumsklimatsreglering
CBX = Kopplingsbox (Inkoppling av enheter till tilluftsdon TTD, TTC, TTF och VTD)