

Inledning

Driftsättning av FLC sker genom inställning av ett antal parametrar. Från FLC version E har ett förenklat kalibreringsförfarande införts. För att driftsätta FLC på cirkulär kanal, med den interna flödesgivaren GF1 som förvald, anges spjällplacering och spjällstorlek under <Kalibrering>. Nod-ID anges om regleringen kopplas till en kommunikationsslinga(CAN). Det kan vara aktuellt att ange en flödeszon under <Kommunikation>. Vid driftsättning med extern givare ska kalibreringskoefficienter anges. Vid eventuell flödesavvikelse kan finjustering ske via <Kalibrering/korrektion>. Proceduren med flödeskalibrering på plats, se not 11, ska huvudsakligen tillämpas vid driftsättning på rektangulär kanal.

Om redovisad menystruktur

I dokumentet redovisas hela menystrukturen i FLC*. Driftsparametrar presenteras med defaultinställningar. Se noter för vägledning.

*) Redovisad menystruktur gäller från mjukvaruversion FLC 4.2.0

Inloggning

Inloggning på regulatoren sker via användarpanel DHP. För att läsa ärvärden krävs inte inloggning. För att kunna ändra inställningar krävs inloggning med den fyrsiffriga koden [0819] som ger behörighetsnivå 3.

Navigering i menystruktur

Efter inloggning kommer man till huvudmenyn via <Bekräfta>. Önskat menyalternativ i huvudmenyn väljs via <Pil upp> eller <Pil ned> följt av <Bekräfta>. Backa i menystrukturen genom att trycka på <Pil bakåt>.


Ärvärdesvisning

- Nås utan inloggning via upprepade tryck på <Pil bakåt>

Ärvärden som ingår i ärvärdesvisningen	Visas i display DHP (Värde och Status)
Flöde	Aktuellt flöde i l/s Status: NORM/MIN/LÅGT!
Öppning	Spjällöppning i grader [90]

Menystrukturen i FLC:

Visas i display	Kommentar [Defaultvärde]
Börvärden	Rubrik_1 (Huvudmeny)
Flöde norm	Normalt flöde [112] l/s
Flöde min	Minflöde [30] l/s
Tid till av	Tid i timmar [0]; 0 = Ej aktiverad
Ärvärden	Rubrik_2 (Huvudmeny)
Flöde	Aktuellt flöde i l/s
Öppning	Spjällöppning i grader [90]
In/Ut-signaler	Aktuella signalnivåer [V]
AIN1 till AIN4	
DIN1	
DUT1	
G1 till G4	
AUT1	

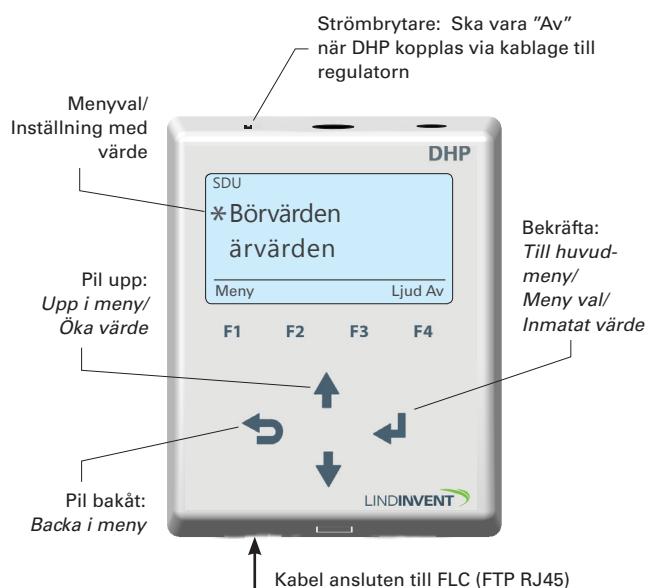

Huvudmeny fortsättning →

Skärmbild och knappsats vid navigering i menyn för FLC via anslutning av DHP och applikation SDU.

Driftsättningsanvisning

FLC – Flödesregulator

Huvudmeny (Inställningar)

Visas i display	Kommentar [Defaultvärde]
Inställningar	Rubrik_3 (Huvudmeny)
In/Ut-signaler	
Insignaler	
AIN1 till AIN4	Rubriker (Analog in 1 till 4)
Funktion (Not 1)	[1 - 4 = Inaktiv]
Param. 1 (Not 2)	[0]
Param. 2 (Not 2)	[0]
DIN1	DIN1 [Inaktiv]
Funktion	Används ej
Parameter	Används ej
Utsignaler	
AUT1	
Funktion (Not 1)	
Param. 1 (Not 2)	
Param. 2 (Not 2)	
Relä	
Funktion (Not 1)	
Param. 1 (Not 2)	
Param. 2 (Not 2)	
Filter AIN8-1 (Not 3)	[1111111 = filter På 8-1]; 0=Av
Regulator	Avancerade inställningar
Parametrar	
Skalning (Not 4)	PID-skalning [-10 = Fast/satta värden]
Hysteres (Not 5)	Flödesavvikelse i % [+/-8]
Hysterestid (Not 5)	Tid i sekunder [0]
P	[0.4]
I	[0.08]
R-int. ref	Visar aktuellt beräknat reglerintervall (I/s)
R-intervall (Not 6)	[-1 = beräknad] alt. anges här
Motor hysteres	[0] Används ej
Minvinkelbeg	i grader [10]
Maxvinkelbeg	i grader [90]
Maxpulser	[0]
Larm	
Otill. avv	Otillåten flödesavvikelse [11 l/s]
Tid till la	Tid till larm i sekunder [10]
Tid till	Tid till återställning i sek. [1200]
Tid till el	Tid till elförregling i sek. [30]
Ljudsignal	[0 = inaktiverad summer]

Huvudmeny (Kommunikation)

Visas i display	Kommentar [Defaultvärde]
Kommunikation	Rubrik_4 (Huvudmeny)
Nod-ID	1 - 239; Får ej sättas till 0
Grupper	
Grupp 8-1 (Not 7)	[0 = ingen grupptillhörighet]
Grupp 16-9	[0 = ingen grupptillhörighet]
Grupp 24-17	[0 = ingen grupptillhörighet]
Grupp 32-25	[0 = ingen grupptillhörighet]
Zoner	
Brand	
Brandzon	[0 = ingår ej i brandzon]
Vid zonbrand (Not 8)	[0]
Vid övr. bran (Not 8)	[0]
Flöde	
Flödeszon	[0]; 1 - 254; 0 = ej knuten till zon
Tecken	[-1 = Frånluft]; 1 = Tilluft
CMA-zon	Används inte

Noter:

- Not 1 Val av funktion från en fördefinierad lista:
 AIN: <Inaktiv>; <DUC>; <Brand>; <Spärrsignal>.
 DIN: <Inaktiv>; <Brytare>.
 AUT: <Inaktiv>; <Givare>; <Flöde>; <Param>;
 <Inv. spjäll>.
 RELÄ: <Inaktiv>; <Summalarm>; <Elförregling>;
 <Följ Min/Max>; <Följ brand>; <Param>.
- Not 2 Parameter används beroende på vald funktion.
- Not 3 Filterfunktion; Binär inmatning från AIN1 till AIN8.
- Not 4 Sätts till -10 för att regleringen ska ta ställda värden på P och I.
- Not 5 Högre värde på Hysteres och lägre värde på Hysterestid ger mindre känslig reglering.
- Not 6 Om R-intervall > 0 så ersätter värdet R-int. ref
- Not 7 Generell grupptillhörighet;
 Binär inmatning [00000000]; Anges decimalt.
- Not 8 Om zon; 1 = stängd vid brand; 2 = öppen vid brand.

Huvudmeny fortsättning →

Driftsättningsanvisning

FLC – Flödesregulator

Huvudmeny (Kalibrering, System, Logga ut, Debug)

Visas i display	Kommentar [Defaultvärde]
Kalibrering	Rubrik_5 (Huvudmeny)
Spjäll (Not 9)	
Hitta max:	[255]
Hitta min:	[15]
Aktiv givare	[1] Intern givare
Kanalstorlek	Ange kanalstorlek
Korrektion	För justering av förkalibrering
Nollpunkt (Not 10)	Nollpunktskalibrering av givaren
Flödespunkter (Not 11)	
Punkter	[2 st] alternativt 1st
Sekunder	Instr. uppd.frekvens [2] sek
Punkt 1-2	
Spjällöppn.	Med piltangenter hitta punkt
Ange flöde	Ange uppmättflöde vid punkt
Tryckpunkter	Enbart internt Lindinvent
Tryckkontroll	Enbart internt Lindinvent
Koeff. GF1 till GF4	Kalibreringskoefficienter GF1-GF4
K2	Läs alt. ange kalibreringskoefficient
K1	Läs alt. ange kalibreringskoefficient
K0	Läs alt. ange kalibreringskoefficient
System	Rubrik_6 (Huvudmeny)
Firmware	Visar aktuell mjukvaruversion
Reset (Not 12)	
Fabriksinst. (Not 13)	
Självtest	Enbart internt Lindinvent
Logga ut (Not 14)	Rubrik_7 (Huvudmeny)
Debug	Enbart internt Lindinvent
Huvudmeny FLC avslutad	

Noter:

Not 1-8: Se sidan 2

Not 9 För test av motor och Spjällkalibrering; bekräfta min- och maxläge med <Bekräfta>.

Not 10 Nollställ flödesgivaren via menyalternativet <Nollpunkt> (slangar urdragna för atmosfärstryck över givaren). Sätt tillbaka slangarna från/till givaren. Anslut ett mätinstrument till de extra mätuttagen på mätflänsen.

Not 11 Normalt väljs 2 st flödespunkter i menyalternativ <Flödespunkter>. Därefter sätts den uppdateringsfrekvens som mätinstrumentet har. Menyalternativen <Spjällöppning> och <Ange flöde> följer sedan i sekvens för respektive punkt. Välj den första punkten vid lågt flöde (ca 0,5-0,6 V givarsignal). Spjället ställs med <Pil upp> och <Pil ned> för att hitta punkt. Både spjälläget och angivet flöde från det externa mätinstrumentet bekräftas med <Bekräfta>. Välj den andra punkten vid ungefärligt beräknat maxflöde. Vid larmsignal eller "ogiltig kalibrering" måste flödeskalibreringen göras om enligt ovan.

Not 12 Menyval Reset medför omstart med utloggning; räknare samt övriga inställda värden bibehålls.

Not 13 Menyval Fabriksinst. medför utloggning samt att alla inställningar samt räknare återställs till fabriksinställningar.

Not 14 Menyval Logga ut medför utloggning. Injusterade värden och räknare bibehålls.